

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# RSA-PUGV-PE2.5-25

Длина провода, см



Площадь поперечного сечения жилы, мм<sup>2</sup>

Марка провода

Код производителя

## Комплектовка

№	Позиция
1	ПугВнз(А)-LS 1x2.5
2	НШВИ 2.5-8
3	НКИ 6.0-6

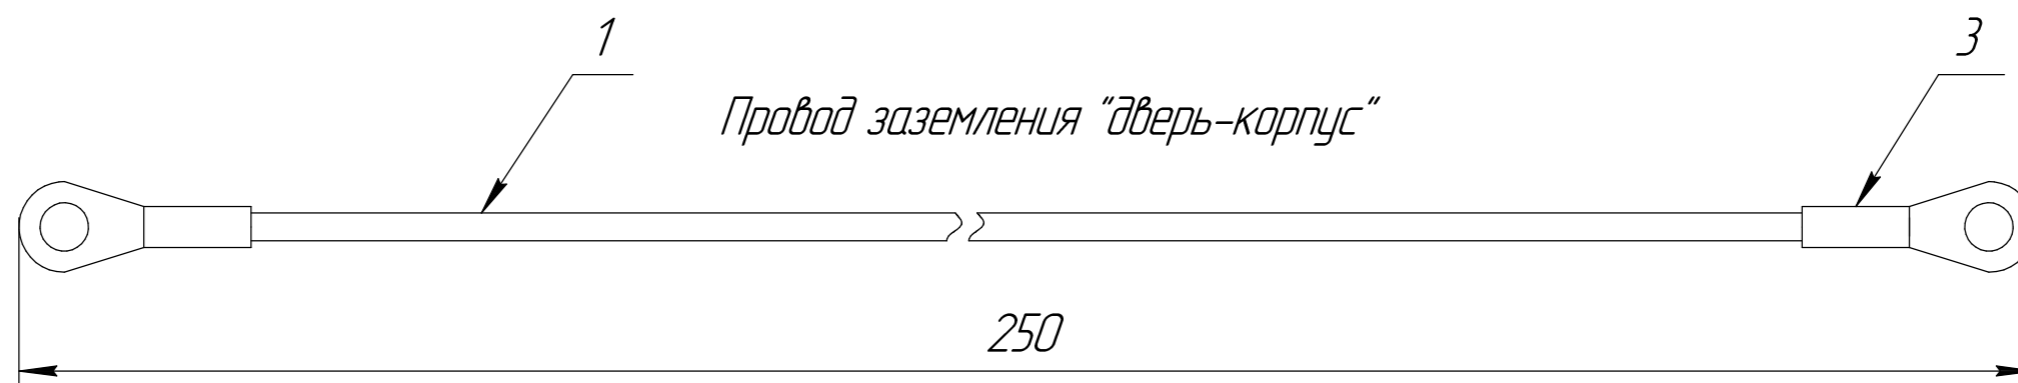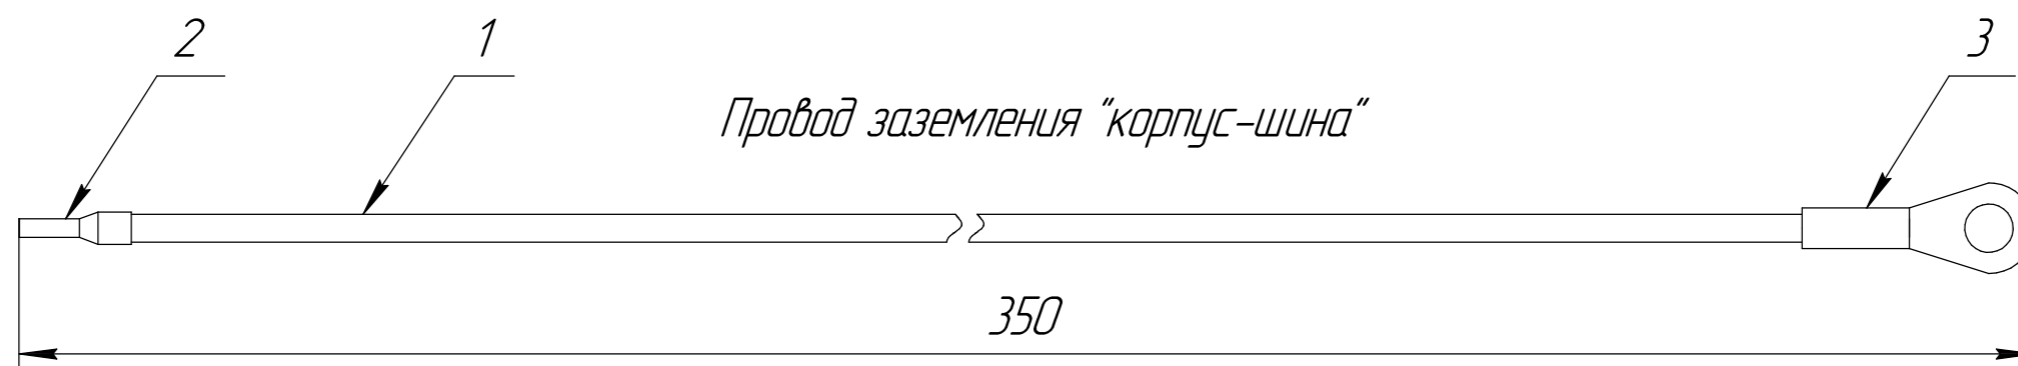

### \*Примечания

1. В случае установки в шкафу шины заземления RSA, провод заземления типа "корпус-шина" обжимается двумя наконечниками НКИ.
2. В случае изготовления шкафа наружного исполнения, изготавливается 2 провода типа "дверь-корпус".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплект проводов заземления НКУ <b>RSA-PUGV-PE2.5-XX</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Востоков А.В.							
Пров.	Кошечкин Р.А.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3