1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. УПП RSA-SS-400-O предназначено для плавного пуска и останова асинхронных электродвигателей.
Поставщик ООО «Р-СМАРТ»

Устройство плавного пуска (УПП) онлайн работы на силовых тиристорах RSA-SS-400-O-15

Дата выпуска: **«15» июля 2026 г.**
Серия: **2026_304**
Заводской номер: _____
Сертификат соответствия №: **ЕАЭС KG 417/043.CN.02.14032**

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Основные технические характеристики	Значение	Примечание
1	**2**	**3**
Род тока питания	Переменный	
Напряжение питания: Основное, В	380/400	
Частота сети, Гц	50	
Номинальная мощность, кВт	15	
Номинальный ток, А	30	
Категория применения	AC-53b	
Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254	IP20	

Продолжение Таблица 2.1.

1	2	3
Рабочая температура, окружающей среды, °С	от 0 до +60	Допускается хранение на сухом складе от -25 до +60 °С
Высота над уровнем моря не более, м	1000	Последующие 1000 м -5% от мощности
Габаритные размеры, мм: Высота Ширина Глубина	 241 105 168.5	Монтаж на плату или монтажные стойки
Условия срабатывания реле Перегрев (Авария) Работа (Ок)	Сухие контакты	Настраивается пользователем на релейные выходы
Подключение проводов к УПП	9-выводов	
Момент затяжки, Нм	11	Болтовое соед. М8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят:

1.	Устройство плавного пуска	1
2.	Паспорт, экз.	1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. УПП соответствует заявленным характеристикам и признан годным к эксплуатации. (Свидетельство о регистрации ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ в Ростехнадзоре №9804 от «22» ноября 2024г.)

М.п.

(Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание! Электромагнитные наводки часто возникают при совместной работе УПП в шкафу с преобразователями частоты, использовать в этом случае экранированный кабель для контрольных кабелей.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ

нет


7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок – 36 месяцев.

8. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. УПП RSA-SS-400-O____ заводской номер _____установлено _____ и введено в эксплуатацию «____» _____
подпись ответственного лица _____

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

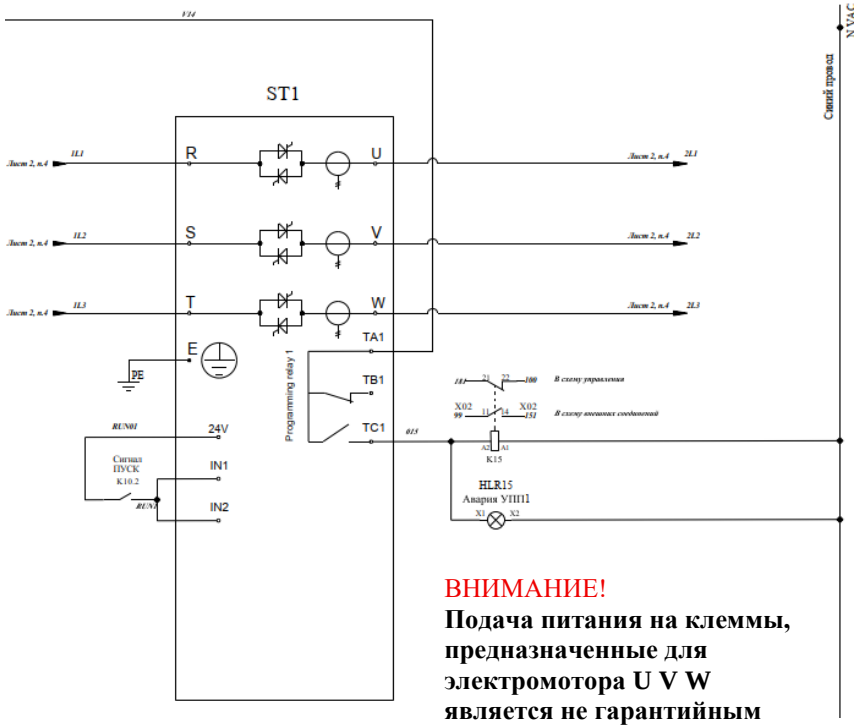

ВНИМАНИЕ!
Подача питания на клеммы, предназначенные для электромотора U V W является не гарантийным случаем!

R-SMART

ПАСПОРТ

Интеллектуальное устройство плавного пуска (УПП)
онлайн работы на силовых тиристорах
RSA-SS-400-O-15



М.п

EAC

Соответствует регламенту
ТР ТС 004/2011
о безопасности низковольтного оборудования

Москва 2026 г.